
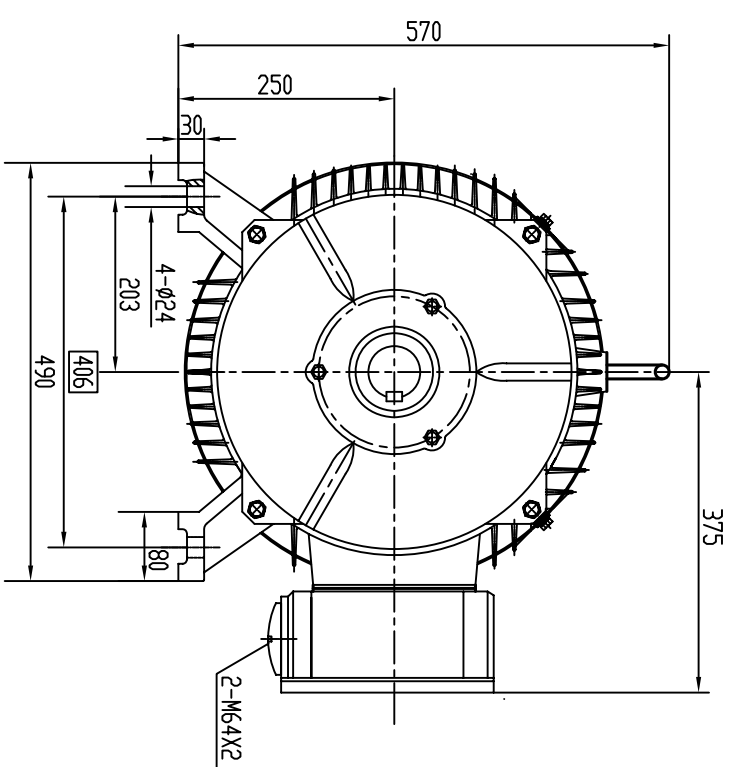
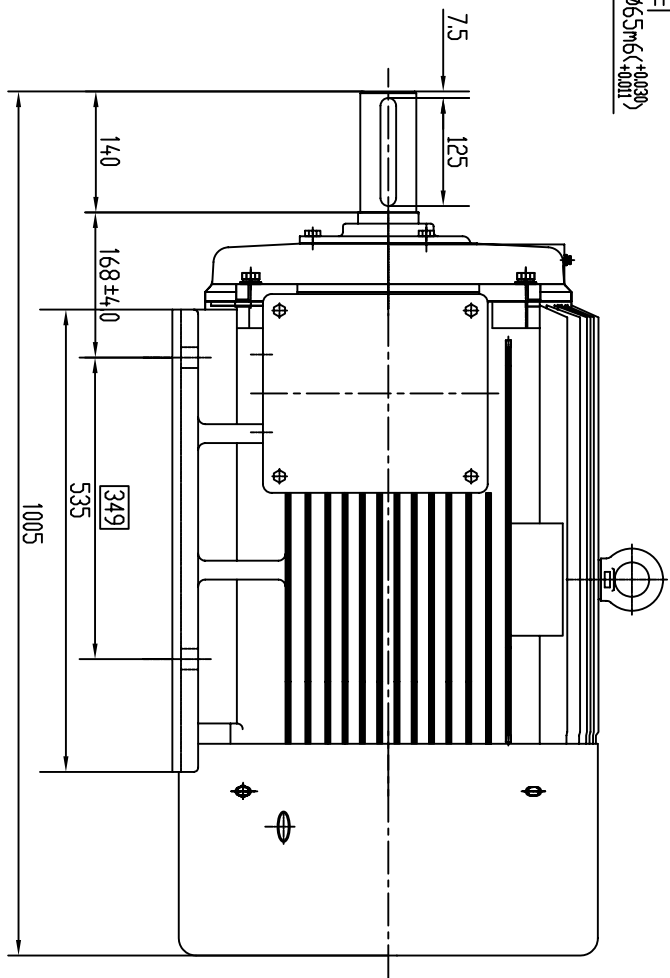


022502155



Type	kW	V	A	Hz	r/min	$\eta(\%)$	cos ϕ	$T_{\max}/T_N$	T_{st}/T_N	I_{st}/I_N	Ins.Cl	Conn	Rtg	IM	IP	Bearing DE	Bearing NDE
YE2-250M-4	90	1000	62.7	50	1485	94.2	0.88	2.3	2.2	6.9	F	Y	S1	B3	S5	6314 C3	6314 C3

备注: 温升按照105K考核

中达电机股份有限公司									
外形图									
YE2-250M-4 B3右									
022502155									
共 张 第 张									
比例 1:6									
重量									
阶段标记									
版本									
年、月、日									
签名									
更改文件号									
分 区									
处数									
标记									
标准号									
审 定									
审 核									
工 艺									
批 准									
备 注：温升按照105K 考核									
设计									
校 对									
审 核									
工 艺									
批 准									